

K3M12S2



módulo • rectangular
fuenta luminosa : LED • 5000 K
lumen emergencia : 530 lm
función: señalización por un lado
control: EST+ autocomprobación
seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

Equipo eléctrico

Baterías

fonctionamiento : modo permanente/no permanente seleccionable
Baterías: 4 x NiMh 1,2V 4Ah
autonomía : 180 minutos


potencia : 1 W
tensión: 220-230V
frecuencia : 50-60Hz AC






Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flujo luminoso : 530 lm

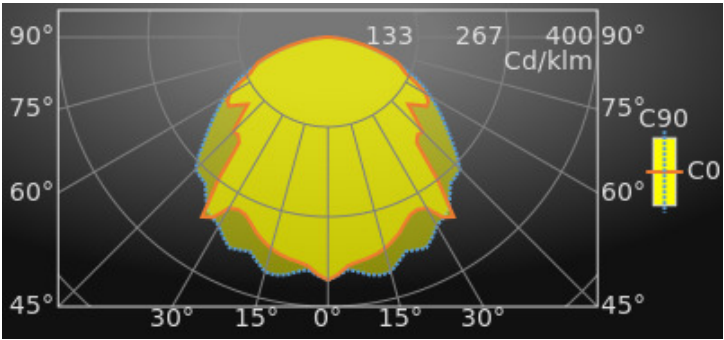

Tablas de interdistancias: montaje en techo

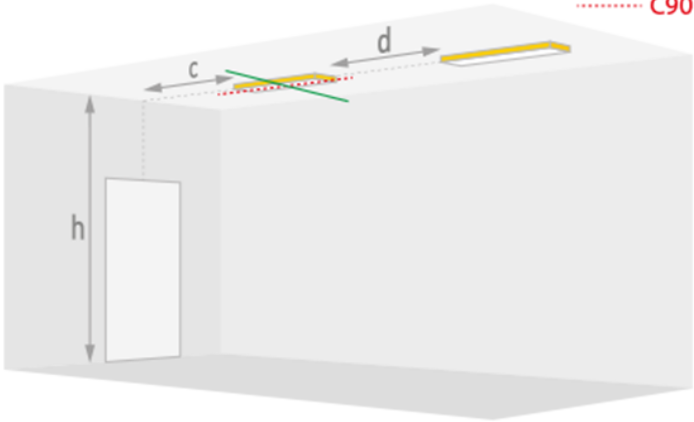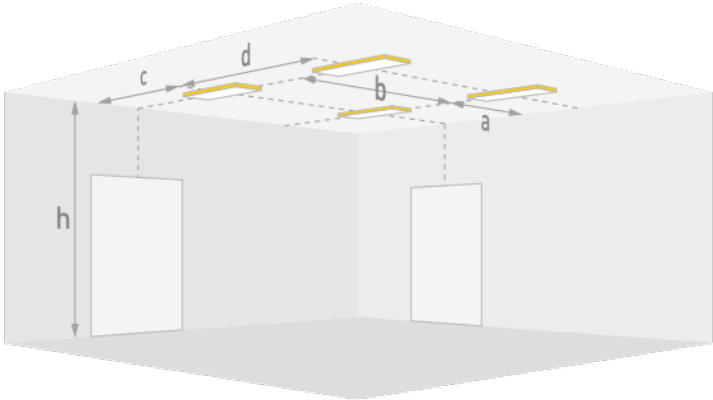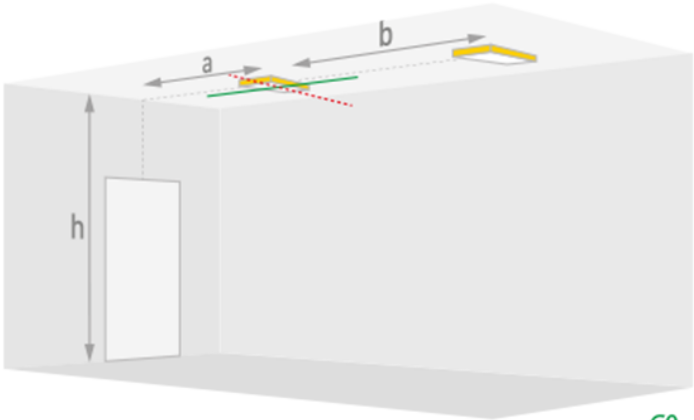

— C0
..... C90

ER Ceiling for 1.0 Lux and 530 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.1	12.7	5.3	12.8
2.8	5.3	13.0	5.4	13.3
3.0	5.5	13.3	5.6	13.7
3.5	5.8	14.2	5.9	14.7
4.0	6.0	15.2	6.2	15.5
4.5	5.7	16.0	6.4	16.3
5.0	5.6	16.6	6.6	16.9
6.0	6.1	16.6	6.9	18.0
7.0	5.9	16.0	7.2	18.8
8.0	6.3	16.8	7.0	19.4
10.0	6.9	16.6	6.5	20.3
12.0	4.4	17.6	5.4	19.4


AP Ceiling for 0.5 Lux and 530 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.3	14.3	3.5	11.7
2.8	4.7	15.4	3.2	11.5
3.0	4.9	15.7	3.5	11.9
3.5	5.7	17.4	3.3	12.3
4.0	6.4	18.8	2.4	12.8
4.5	6.6	19.5	1.6	13.8
5.0	6.3	19.5	2.2	15.2
6.0	6.3	20.2	2.3	17.4
7.0	6.7	21.2	3.8	18.2
8.0	7.6	24.2	2.3	17.3
10.0	8.1	24.0	5.0	18.4
12.0	5.0	21.0	7.7	25.9

AP Ceiling for 1.0 Lux and 530 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.2	12.6	2.3	8.8
2.8	4.5	13.2	1.8	9.0
3.0	4.6	13.5	1.5	9.4
3.5	4.5	13.8	1.5	10.6
4.0	4.5	14.4	1.3	11.6
4.5	4.5	14.5	2.0	12.6
5.0	4.7	14.8	3.1	13.0
6.0	5.5	17.3	2.3	12.4
7.0	5.1	15.2	4.1	15.2
8.0	4.2	15.0	4.9	17.5
10.0	4.8	17.2	1.7	16.4
12.0	3.5	18.7	2.1	17.9

Distance tables: wall mounted

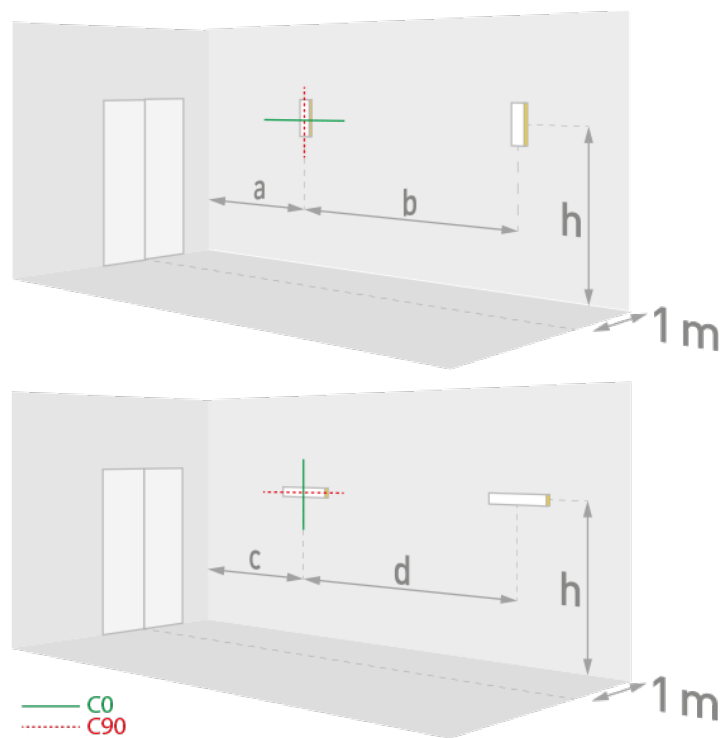

"

ER Wall for 1.0 Lux and 530 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.1	7.5	3.0	7.2
1.6	3.1	7.6	3.1	7.5
1.8	3.1	7.7	3.2	7.7
2.0	3.1	7.7	3.2	7.9
2.2	3.1	7.7	3.2	8.0
2.4	3.0	7.7	3.1	8.0
2.6	3.0	7.6	3.0	8.0
2.8	2.9	7.5	2.9	7.9
3.0	2.8	7.4	2.8	7.7
3.5	2.5	7.0	2.4	7.0
4.0	2.0	6.6	1.8	6.3
4.5	0.3	5.2	0.7	5.3
5.0	0.9	2.1	---	2.9

AP Wall for 0.5 Lux and 530 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.1	7.5	3.0	7.2
1.6	3.1	7.6	3.1	7.5
1.8	3.1	7.7	3.2	7.7
2.0	3.1	7.7	3.2	7.9
2.2	3.1	7.7	3.2	8.0
2.4	3.0	7.7	3.1	8.0
2.6	3.0	7.6	3.0	8.0
2.8	2.9	7.5	2.9	7.9
3.0	2.8	7.4	2.8	7.7
3.5	2.5	7.0	2.4	7.0
4.0	2.0	6.6	1.8	6.3
4.5	0.3	5.2	0.7	5.3
5.0	---	3.5	---	2.8

AP Wall for 1.0 Lux and 530 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	2.6	6.2	2.6	6.1
1.6	2.5	6.3	2.6	6.3
1.8	2.5	6.3	2.6	6.5
2.0	2.5	6.3	2.5	6.5
2.2	2.4	6.2	2.4	6.4
2.4	2.3	6.1	2.3	6.3
2.6	2.2	6.0	2.2	6.1
2.8	2.1	5.8	2.0	5.8
3.0	1.9	5.6	1.8	5.6
3.5	0.4	4.0	1.1	4.7
4.0	0.5	1.8	---	2.8

Diagrama Isolux - montaje en pared

