


D42R1/LEDN3525S

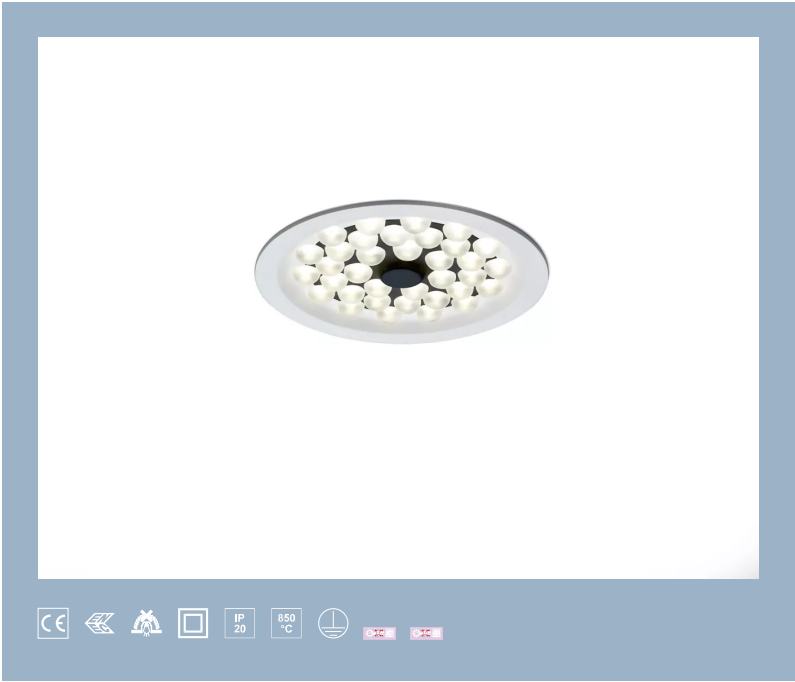

luminaria empotrada • redonda
aplicación : Espacios de oficina en general, Espacios de enseñanza en general
carcasa: aluminio lacado
fuenta luminosa : LED • 4000 K
óptica : LED+LENS™ • Lente de policarbonato (PC) • extensiva
clasificación UGR : <=19
flujo luminoso: 2600 lm
flujo luminoso específico : 137 lm/W
LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 250 mm x 71 mm
medida empotrada : 230 mm x 71 mm
color: RAL9003 - blanco señales
aro: aro plano
tipo : luminaria individual
IP: IP20

Equipo eléctrico

controlador: no regulable
potencia : 19 W
tensión : 220-240V
frecuencia : 50-60Hz AC
seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED
current : 4 A

Luminance

flujo luminoso : 2600 lm


flujo luminoso específico : 137 lm/W

luminancia @ 65° = : 3000 cd/m²

classification UGR =: <=19

superficie luminoso : 0.04 m²

Gamma	Average Luminances (Cd/m²) for 2600lm				
	C0	C30	C45	C60	C90
45°	18437	18437	18437	18437	18437
50°	7928	7928	7928	7928	7928
55°	3979	3979	3979	3979	3979
60°	2502	2502	2502	2502	2502
65°	1907	1907	1907	1907	1907
70°	1617	1617	1617	1617	1617
75°	1406	1406	1406	1406	1406
80°	1208	1208	1208	1208	1208
85°	951	951	951	951	951

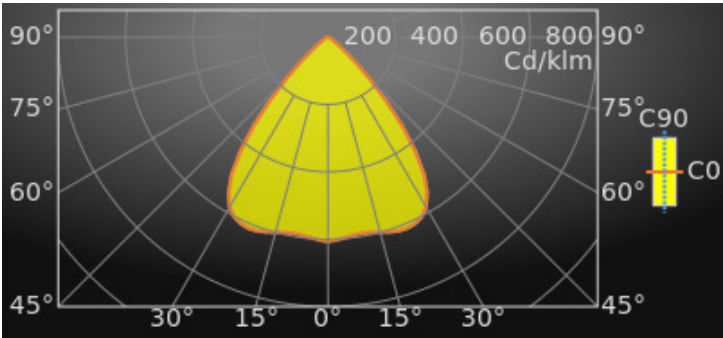

Clasificaciones

CIE: 835 / 982 / 997 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.84 / 0.98 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.76

UTE: 1.00 B + 0.00 T



Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento. www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 2600lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1577.2	1577.2	1577.2
5°	1552.6	1552.6	1552.6
10°	1536.2	1536.2	1536.2
15°	1557.4	1557.4	1557.4
20°	1591.6	1591.6	1591.6
25°	1589.2	1589.2	1589.2
30°	1514.7	1514.7	1514.7
35°	1293.1	1293.1	1293.1
40°	887.7	887.7	887.7
45°	451.6	451.6	451.6
50°	176.5	176.5	176.5
55°	79.1	79.1	79.1
60°	43.3	43.3	43.3
65°	27.9	27.9	27.9
70°	19.2	19.2	19.2
75°	12.6	12.6	12.6
80°	7.3	7.3	7.3
85°	2.9	2.9	2.9
90°	0.9	0.9	0.9

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2600lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	19.0	20.5	19.3	20.7	21.0	19.0	20.5	19.3	20.7	21.0
Y = 3H	18.9	20.2	19.2	20.5	20.8	18.9	20.2	19.2	20.5	20.8
Y = 4H	18.8	20.1	19.2	20.3	20.6	18.8	20.1	19.2	20.3	20.6
Y = 6H	18.8	19.9	19.1	20.2	20.5	18.8	19.9	19.1	20.2	20.5
Y = 8H	18.7	19.8	19.1	20.1	20.5	18.7	19.8	19.1	20.1	20.5
Y = 12H	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4
X = 4H Y = 2H	18.8	20.0	19.1	20.3	20.6	18.8	20.0	19.1	20.3	20.6
Y = 3H	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4
Y = 4H	18.7	19.6	19.1	19.9	20.3	18.7	19.6	19.1	19.9	20.3
Y = 6H	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2
Y = 8H	18.6	19.3	19.1	19.7	20.2	18.6	19.3	19.1	19.7	20.2
Y = 12H	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1
X = 8H Y = 4H	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1
Y = 6H	18.6	19.2	19.0	19.6	20.1	18.6	19.2	19.0	19.6	20.1
Y = 8H	18.5	19.1	19.0	19.5	20.0	18.5	19.1	19.0	19.5	20.0
Y = 12H	18.5	19.0	19.0	19.5	20.0	18.5	19.0	19.0	19.5	20.0
X = 12H Y = 4H	18.6	19.2	19.0	19.6	20.1	18.6	19.2	19.0	19.6	20.1
Y = 6H	18.5	19.1	19.0	19.5	20.0	18.5	19.1	19.0	19.5	20.0
Y = 8H	18.5	19.0	19.0	19.5	20.0	18.5	19.0	19.0	19.5	20.0
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+2.8				-6.6	+2.8				-6.6
S = 1.5H	+5.1				-8.2	+5.1				-8.2
S = 2.0H	+7.1				-8.9	+7.1				-8.9

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	106	103	101	100	99	98	97	92
2	100	96	94	95	92	90	92	89	88	83
3	91	87	83	87	83	81	85	81	79	75
4	84	78	74	80	76	73	78	74	72	68
5	77	71	67	74	69	66	72	68	65	62
6	71	65	60	69	63	60	67	62	59	56
7	66	59	55	64	58	54	62	57	54	52
8	61	55	50	59	54	50	58	53	49	47
9	57	50	46	55	50	46	54	49	45	43
10	53	47	42	52	46	42	51	45	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	77	70	72	67	74	68	71	66	66	61
1.00	85	77	79	73	81	75	77	72	72	67
1.25	94	88	86	82	90	84	84	81	80	76
1.50	99	93	90	86	94	89	88	85	84	80
2.00	106	100	95	91	99	95	92	90	89	85
2.50	111	106	98	95	103	99	95	93	92	88
3.00	115	110	100	98	106	103	98	96	95	91
4.00	118	114	102	100	108	106	99	98	96	93
5.00	121	117	103	102	110	108	100	99	98	94

Esquema

