
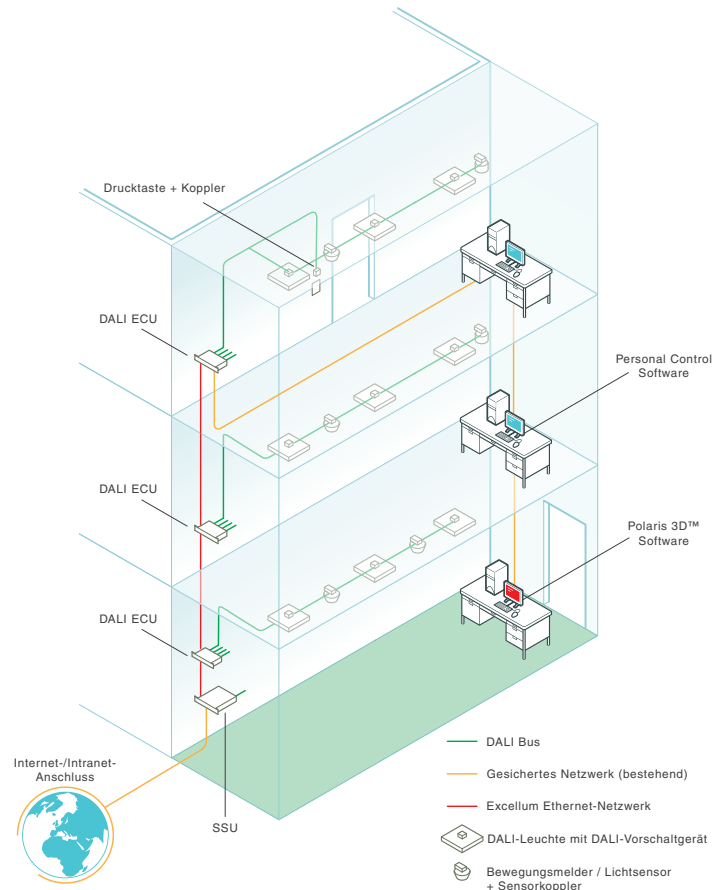


Die „System Server Unit“ (SSU) dient als der Database-Server für alle Daten, die für das Excellum-System relevant sind.

Die SSU speichert alle System-Einstellungen und -Parameter, inklusive der für die Gebäude-Bereiche, Leuchten, Sensoren, Schalter und Controller definierten Eigenschaften. Darüber hinaus überwacht sie eine Vielzahl von Stellwerten u. a. für die Beleuchtungsniveaus, Zeitpläne, Anwesenheitsmelder und Last-Absenkung. Außerdem speichert die SSU die Vergangenheitswerte der operativen und Energiespar-Ergebnisse.

Die SSU ermöglicht den Zugriff auf das System von außen, um so die Systemeinstellungen oder Konfigurationen zu ändern. Systemleistung, Energieverbrauch oder Fehlermeldungen können analysiert werden und ermöglichen so einen schnellen und nahtlosen Kundendienst. Darüber hinaus sind Schnittstellen zu anderen Gebäudemanagementsystemen wie BACnet®, OPC oder Tridium als Option verfügbar. Jedes Excellum-System benötigt eine SSU, die i. d. R. in der Nähe des elektrischen Anschlusses montiert wird.

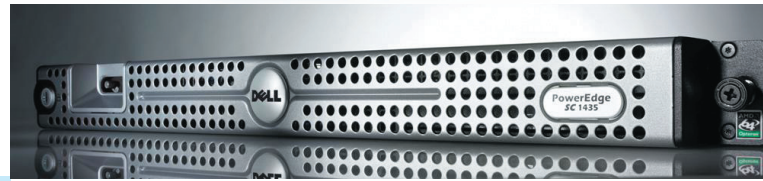

### Das Gebäude-Energiemanagementsystem für Beleuchtung

Excellum ist ein Lichtregelsystem, das darauf abzielt, den persönlichen Beleuchtungskomfort zu verbessern und eine optimale Energieeinsparung zu erreichen. Excellum kombiniert die anwenderfreundliche 3D-Steuersoftware mit frei adressierbaren Schalt- und Dimm-Funktionen und schafft das richtige Licht zur richtigen Zeit am richtigen Ort in optimaler Qualität, wobei es gleichzeitig einen unnötigen Energieverbrauch vermeidet.



## Technische Spezifikationen

Stromversorgung 230V/50Hz/180W, am besten an USV

Typischer Verbrauch 90 W

410/100 BaseTx-Ethernet-Anschlüsse

Betriebssystem

Windows 7 Professional

Montage

Auf Standard 19" Rack (1 Einheitenhöhe)

## Artikelnummer

SSU (System Server Unit): C3C01

SSU mit Bacnet-Dongle: C3C01-B

Abmessungen (BxHxT)

370 x 43,5 x 370 mm

Gewicht: 9 kg

### Deutschland

ETAP Beleuchtung, NL der ETAP NV

Maybachstraße 31

51381 Leverkusen

Tel. + 49 (0) 2171 7075-5

Fax + 49 (0) 2171 7075-75

e-mail: [info.de@etaplighting.com](mailto:info.de@etaplighting.com)

[www.etaplighting.com](http://www.etaplighting.com)

### Großherzogtum Luxemburg

ETAP NV

Antwerpesesteeweg 130

2390 Malle

Tel. +32 (0)3 310 02 11

Fax +32 (0)3 311 61 42

e-mail: [info.be@etaplighting.com](mailto:info.be@etaplighting.com)

[www.etaplighting.com](http://www.etaplighting.com)