

# US3141/LEDW20S



**infällda armatur • kvadratisk**

**armaturhus: lackad stålplåt**

**ljuskälla : LED • 3000 K**

**Optik : Softlight • Slät lampavskärmning • bredstrålande**

**UGR klassificering : <=19**

**ljusutbyte: 2250 lm**

**ljusutbyte : 107 lm/W**

**LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)**

## Product information

### Armatur data

**dimensioner** : 595 mm x 595 mm x 90 mm

**håltagning** : 596 mm x 596 mm x 100 mm

**takmodul** : M600

**kulör:** högblank vit

**typ** : individuell armatur

**IP:** IP20

**IK:** IK03

### Elektrisk data

**drivenhet:** ej dimbar

**effekt** : 21 W

**spänning** : 220-240V

**frekvens** : 50-60Hz AC

**fotobiologisk säkerhet** : EN 62471: RISK GROUP 0  
UNLIMITED

## Luminance

ljusflöde : 2250 lm

ljusutbyte : 107 lm/W


luminans @ 65° = : 3000 cd/m²

UGR klassificering =: <=19

lysande yta : 0.33 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 2250lm

| Gamma | C0   | C30  | C45  | C60  | C90  |
|-------|------|------|------|------|------|
| 45°   | 2682 | 2635 | 2541 | 2372 | 1968 |
| 50°   | 2695 | 2673 | 2581 | 2426 | 1952 |
| 55°   | 2628 | 2648 | 2593 | 2461 | 1915 |
| 60°   | 2380 | 2526 | 2541 | 2450 | 1865 |
| 65°   | 1962 | 2174 | 2341 | 2358 | 1795 |
| 70°   | 1477 | 1678 | 1905 | 2129 | 1664 |
| 75°   | 1009 | 1158 | 1348 | 1627 | 1465 |
| 80°   | 655  | 794  | 875  | 1024 | 1150 |
| 85°   | 294  | 386  | 480  | 631  | 858  |

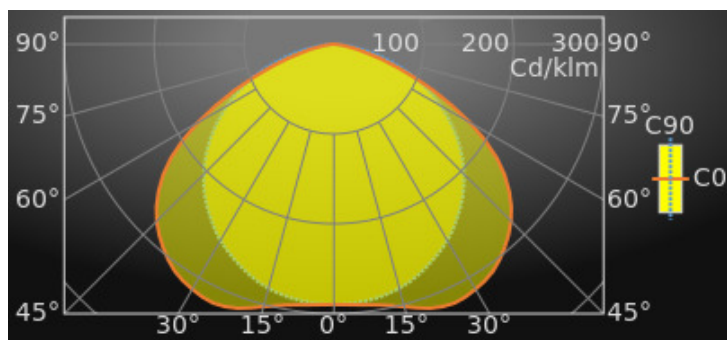

## Klassifisering

CIE: 447 / 801 / 970 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.45 / 0.80 / 0.97 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ10/0.8/BZ5/1.25/BZ4

CAE: CAE 1/65°/CAE 2

DIN: A40 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN\_U: Phi u = 1.00

DIN\_SU: Phi su = 0.54

UTE: 1.00 F + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

| Time(khrs) | LLMF(%) | Cx(%) |
|------------|---------|-------|
| 10         | 100     | 2     |
| 20         | 99      | 4     |
| 30         | 99      | 6     |
| 40         | 99      | 8     |
| 50         | 98      | 10    |
| 60         | 98      | 12    |

## Ljusstyrka i cd

Intensity for 2250lm

| Gamma | C0    | C45   | C90   |
|-------|-------|-------|-------|
| 0°    | 652.0 | 652.0 | 652.0 |
| 5°    | 655.5 | 652.3 | 649.9 |
| 10°   | 663.4 | 652.9 | 644.2 |
| 15°   | 680.4 | 654.8 | 632.9 |
| 20°   | 703.8 | 660.5 | 615.6 |
| 25°   | 715.3 | 665.5 | 592.8 |
| 30°   | 708.8 | 661.6 | 568.0 |
| 35°   | 694.4 | 651.6 | 535.8 |
| 40°   | 664.7 | 628.4 | 501.5 |
| 45°   | 627.1 | 594.2 | 460.2 |
| 50°   | 572.7 | 548.4 | 414.8 |
| 55°   | 498.4 | 491.8 | 363.2 |
| 60°   | 393.5 | 420.1 | 308.3 |
| 65°   | 274.2 | 327.1 | 250.9 |
| 70°   | 167.0 | 215.5 | 188.2 |
| 75°   | 86.4  | 115.3 | 125.3 |
| 80°   | 37.6  | 50.3  | 66.0  |
| 85°   | 8.5   | 13.8  | 24.7  |
| 90°   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## UGR klassificering =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2250lm (S = 0.25H)

|                 | Room Reflection Factors (%)                                    |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| Ceiling         | 70                                                             | 70   | 50   | 50   | 30   | 70             | 70   | 50   | 50   | 30   |
| Walls           | 50                                                             | 30   | 50   | 30   | 30   | 50             | 30   | 50   | 30   | 30   |
| Floor           | 20                                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20             | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Dimensions | Viewed Crosswise                                               |      |      |      |      | Viewed Endwise |      |      |      |      |
| X = 2H Y = 2H   | 16.3                                                           | 18.1 | 16.6 | 18.4 | 18.6 | 15.4           | 17.2 | 15.7 | 17.5 | 17.8 |
| Y = 3H          | 17.1                                                           | 18.8 | 17.5 | 19.1 | 19.4 | 16.9           | 18.5 | 17.2 | 18.8 | 19.1 |
| Y = 4H          | 17.3                                                           | 18.9 | 17.7 | 19.2 | 19.5 | 17.3           | 18.9 | 17.7 | 19.2 | 19.6 |
| Y = 6H          | 17.3                                                           | 18.8 | 17.7 | 19.1 | 19.5 | 17.6           | 19.1 | 18.0 | 19.4 | 19.7 |
| Y = 8H          | 17.3                                                           | 18.7 | 17.7 | 19.1 | 19.4 | 17.6           | 19.1 | 18.0 | 19.4 | 19.8 |
| Y = 12H         | 17.3                                                           | 18.6 | 17.7 | 19.0 | 19.3 | 17.7           | 19.0 | 18.1 | 19.4 | 19.7 |
| X = 4H Y = 2H   | 16.9                                                           | 18.5 | 17.2 | 18.8 | 19.1 | 16.3           | 17.8 | 16.6 | 18.2 | 18.5 |
| Y = 3H          | 17.9                                                           | 19.2 | 18.3 | 19.6 | 19.9 | 17.9           | 19.3 | 18.3 | 19.6 | 20.0 |
| Y = 4H          | 18.1                                                           | 19.3 | 18.5 | 19.7 | 20.1 | 18.5           | 19.7 | 18.9 | 20.1 | 20.5 |
| Y = 6H          | 18.2                                                           | 19.3 | 18.6 | 19.7 | 20.1 | 18.8           | 19.9 | 19.3 | 20.3 | 20.7 |
| Y = 8H          | 18.2                                                           | 19.2 | 18.6 | 19.6 | 20.0 | 18.9           | 19.9 | 19.3 | 20.3 | 20.7 |
| Y = 12H         | 18.2                                                           | 19.1 | 18.6 | 19.5 | 20.0 | 18.9           | 19.9 | 19.4 | 20.3 | 20.7 |
| X = 8H Y = 4H   | 18.3                                                           | 19.3 | 18.7 | 19.7 | 20.1 | 18.6           | 19.6 | 19.1 | 20.0 | 20.5 |
| Y = 6H          | 18.4                                                           | 19.3 | 18.9 | 19.7 | 20.2 | 19.0           | 19.9 | 19.5 | 20.3 | 20.8 |
| Y = 8H          | 18.5                                                           | 19.2 | 18.9 | 19.6 | 20.1 | 19.2           | 19.9 | 19.7 | 20.4 | 20.8 |
| Y = 12H         | 18.5                                                           | 19.1 | 19.0 | 19.6 | 20.1 | 19.3           | 19.9 | 19.7 | 20.3 | 20.9 |
| X = 12H Y = 4H  | 18.3                                                           | 19.2 | 18.7 | 19.6 | 20.1 | 18.6           | 19.5 | 19.1 | 19.9 | 20.4 |
| Y = 6H          | 18.5                                                           | 19.2 | 18.9 | 19.6 | 20.1 | 19.0           | 19.8 | 19.5 | 20.2 | 20.7 |
| Y = 8H          | 18.5                                                           | 19.1 | 19.0 | 19.6 | 20.1 | 19.2           | 19.8 | 19.7 | 20.3 | 20.8 |
|                 | UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| S = 1.0H        | +0.1                                                           |      | -0.1 |      |      | +0.1           |      | -0.2 |      |      |
| S = 1.5H        | +0.6                                                           |      | -0.6 |      |      | +0.5           |      | -0.6 |      |      |
| S = 2.0H        | +1.1                                                           |      | -1.6 |      |      | +0.8           |      | -1.3 |      |      |

## Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80

Verkningsgrad

| Utilisation Factors according to IES (%) |                             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                          | Room Reflection Factors (%) |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ceiling                                  | 80                          | 80  | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0  |
| Walls                                    | 50                          | 30  | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0  |
| Floor                                    | 20                          | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0  |
| RCR = 1                                  | 103                         | 100 | 98 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 90 | 84 |
| 2                                        | 89                          | 84  | 80 | 84 | 80 | 76 | 80 | 77 | 74 | 70 |
| 3                                        | 78                          | 71  | 66 | 73 | 68 | 63 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| 4                                        | 68                          | 61  | 55 | 65 | 58 | 54 | 62 | 57 | 53 | 49 |
| 5                                        | 61                          | 53  | 47 | 58 | 51 | 46 | 56 | 50 | 45 | 42 |
| 6                                        | 55                          | 46  | 40 | 52 | 45 | 40 | 50 | 44 | 39 | 37 |
| 7                                        | 49                          | 41  | 35 | 47 | 40 | 35 | 45 | 39 | 34 | 32 |
| 8                                        | 45                          | 37  | 31 | 43 | 36 | 31 | 42 | 35 | 30 | 28 |
| 9                                        | 41                          | 33  | 28 | 39 | 32 | 27 | 38 | 32 | 27 | 25 |
| 10                                       | 38                          | 30  | 25 | 36 | 29 | 25 | 35 | 29 | 25 | 23 |

| Utilisation Factors according to LiTG (%) |                             |     |    |    |     |     |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|
|                                           | Room Reflection Factors (%) |     |    |    |     |     |    |    |    |    |
| Ceiling                                   | 80                          | 80  | 80 | 50 | 50  | 50  | 50 | 50 | 30 | 0  |
| Walls                                     | 50                          | 30  | 50 | 30 | 50  | 30  | 50 | 30 | 30 | 0  |
| Floor                                     | 30                          | 30  | 10 | 10 | 30  | 30  | 10 | 10 | 10 | 0  |
| k = 0.60                                  | 46                          | 36  | 43 | 35 | 43  | 35  | 42 | 35 | 34 | 27 |
| 0.80                                      | 57                          | 48  | 54 | 46 | 54  | 46  | 52 | 45 | 44 | 37 |
| 1.00                                      | 66                          | 57  | 62 | 54 | 62  | 54  | 59 | 52 | 52 | 45 |
| 1.25                                      | 77                          | 67  | 70 | 63 | 72  | 64  | 67 | 61 | 60 | 54 |
| 1.50                                      | 84                          | 75  | 76 | 69 | 78  | 71  | 73 | 67 | 66 | 60 |
| 2.00                                      | 93                          | 84  | 83 | 77 | 86  | 80  | 80 | 75 | 74 | 68 |
| 2.50                                      | 100                         | 92  | 88 | 83 | 92  | 86  | 85 | 81 | 79 | 74 |
| 3.00                                      | 105                         | 99  | 92 | 88 | 97  | 92  | 89 | 85 | 84 | 79 |
| 4.00                                      | 111                         | 105 | 96 | 92 | 101 | 97  | 92 | 89 | 88 | 83 |
| 5.00                                      | 115                         | 110 | 98 | 95 | 104 | 101 | 95 | 93 | 91 | 86 |

Tillbehör

US01H010/600 *Monteringsram för fasta undertak*



Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.  
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Måttskiss

